


B30 (EI 30)

Ikke bærende brannskillende
lettvegg

9.11

Monteringsanvisning/
Brannokumentasjon

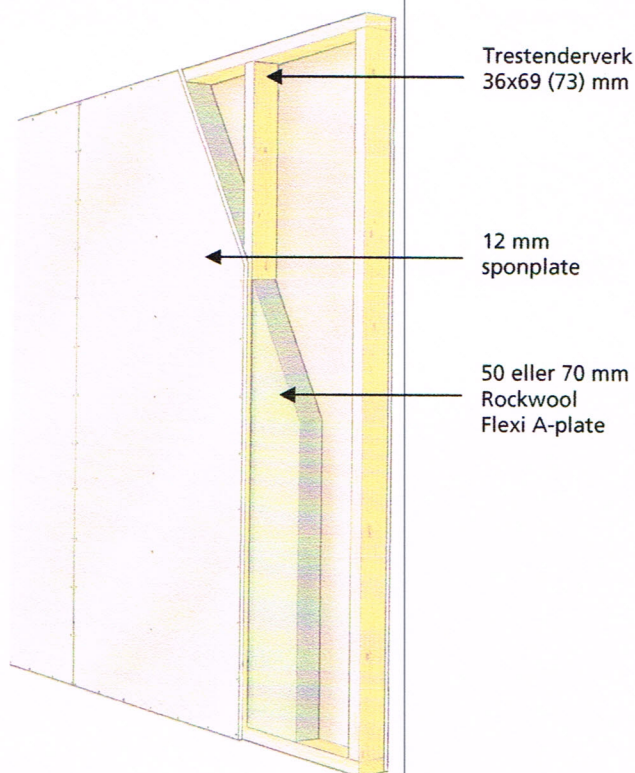

MATERIALSPESIFIKASJON		
Type	Produktnavn	Dimensjon
Stendeverk	Trestendere	36x69 (73) mm
Topp/Bunnsvill	Trestendere	36x69 (73) mm
Kledning	Sponplate	12 mm
Platefeste	Spiker, ev. kramper	min. 35 mm
Isolasjon	Rockwool Flexi A-plate	50 eller 70 mm

1. Det bygges opp en konstruksjon av 36 x 69 (73) mm trestendere med c/c avstand 600 mm. Topp og bunnsvill av samme dimensjon.
2. Konstruksjonen kles på den ene siden med ett lag 12 mm sponplate.
3. Sponplatene festes til treverket med spiker eller kramper. Den innbyrdes avstand mellom skruene langs kanter og i skjøter skal være maks 150 mm.
4. Rockwool Flexi A-plate monteres mellom stenderne. Småkapp skal ikke benyttes.
5. Konstruksjonen lukkes med ett lag sponplate, som festes som angitt i pkt. 3.
6. Fuger mot tilstøtende konstruksjoner tettes med dokumentert løsning.
7. Signert monteringsanvisning overleveres byggherrens representant.
8. Sertifikat og monteringsanvisning skal følge byggets dokumentasjon.

Veggen er dimensjonert
etter NS 3470-2

ROCKWOOL
BRANNSIKKER ISOLASJON
www.rockwool.no
Rev. 3, desember 2007

Arbeid utført:

Dato: _____

Sign. _____

Firmastempel: